



dne **5. 4. 2023** od **7:30** do **10:00** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Cotkytle (okres Ústí nad Orlicí)

č. p. 192

Strážná (okres Ústí nad Orlicí)

č. p. 6-12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 38, 53, 54, 55, 59, 64, 77

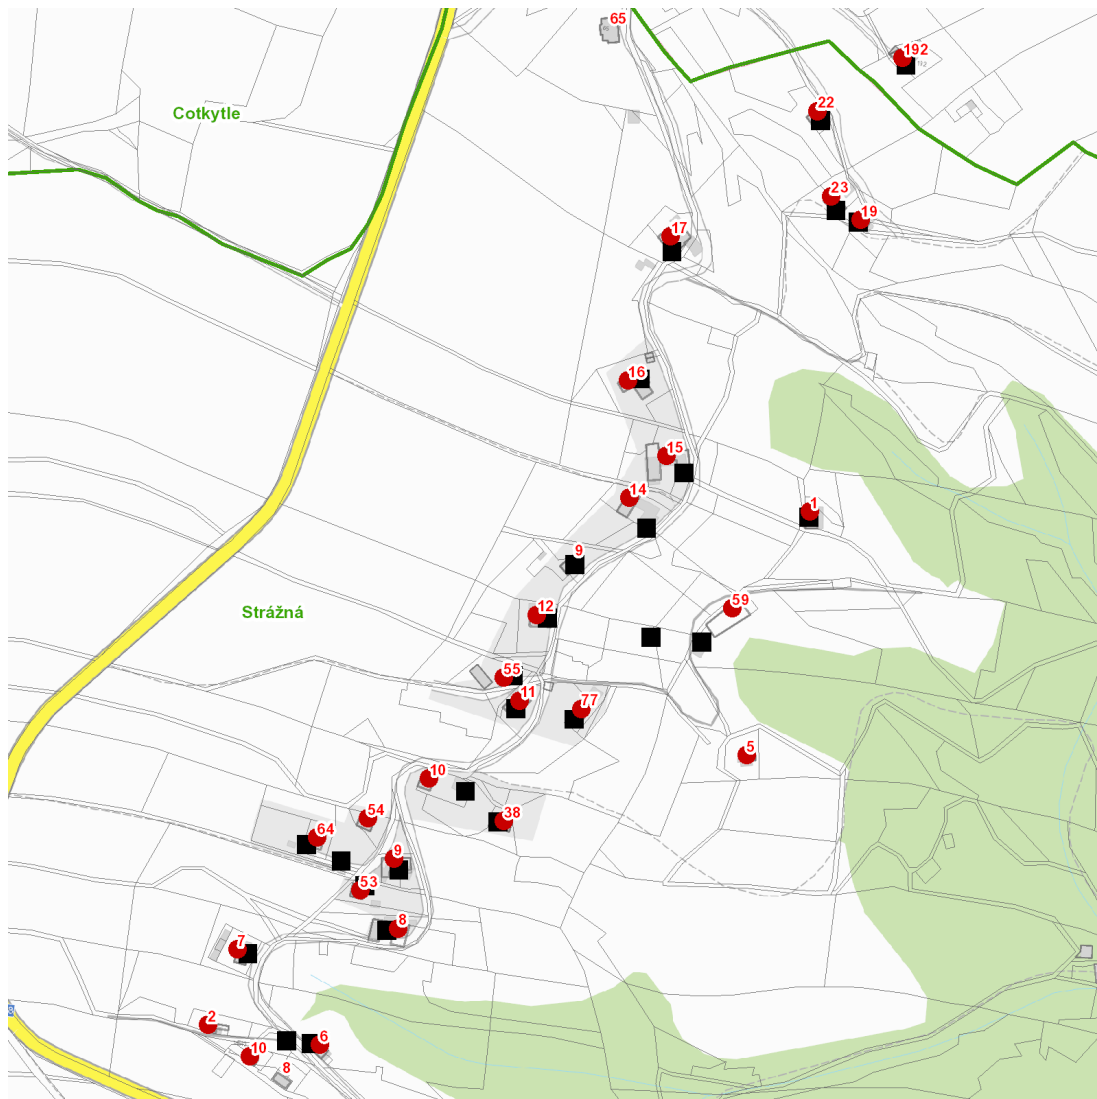
č. ev. 1, 2, 5, 10

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne 5. 4. 2023 od 7:30 do 10:00 hodin

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: ze3a4ha (Obec Cotkytle)

IDDS: jnjb6fq (Obec Strážná)